


SCHEMAT TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ BASENU REHABILITACYJNOGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAWWEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI

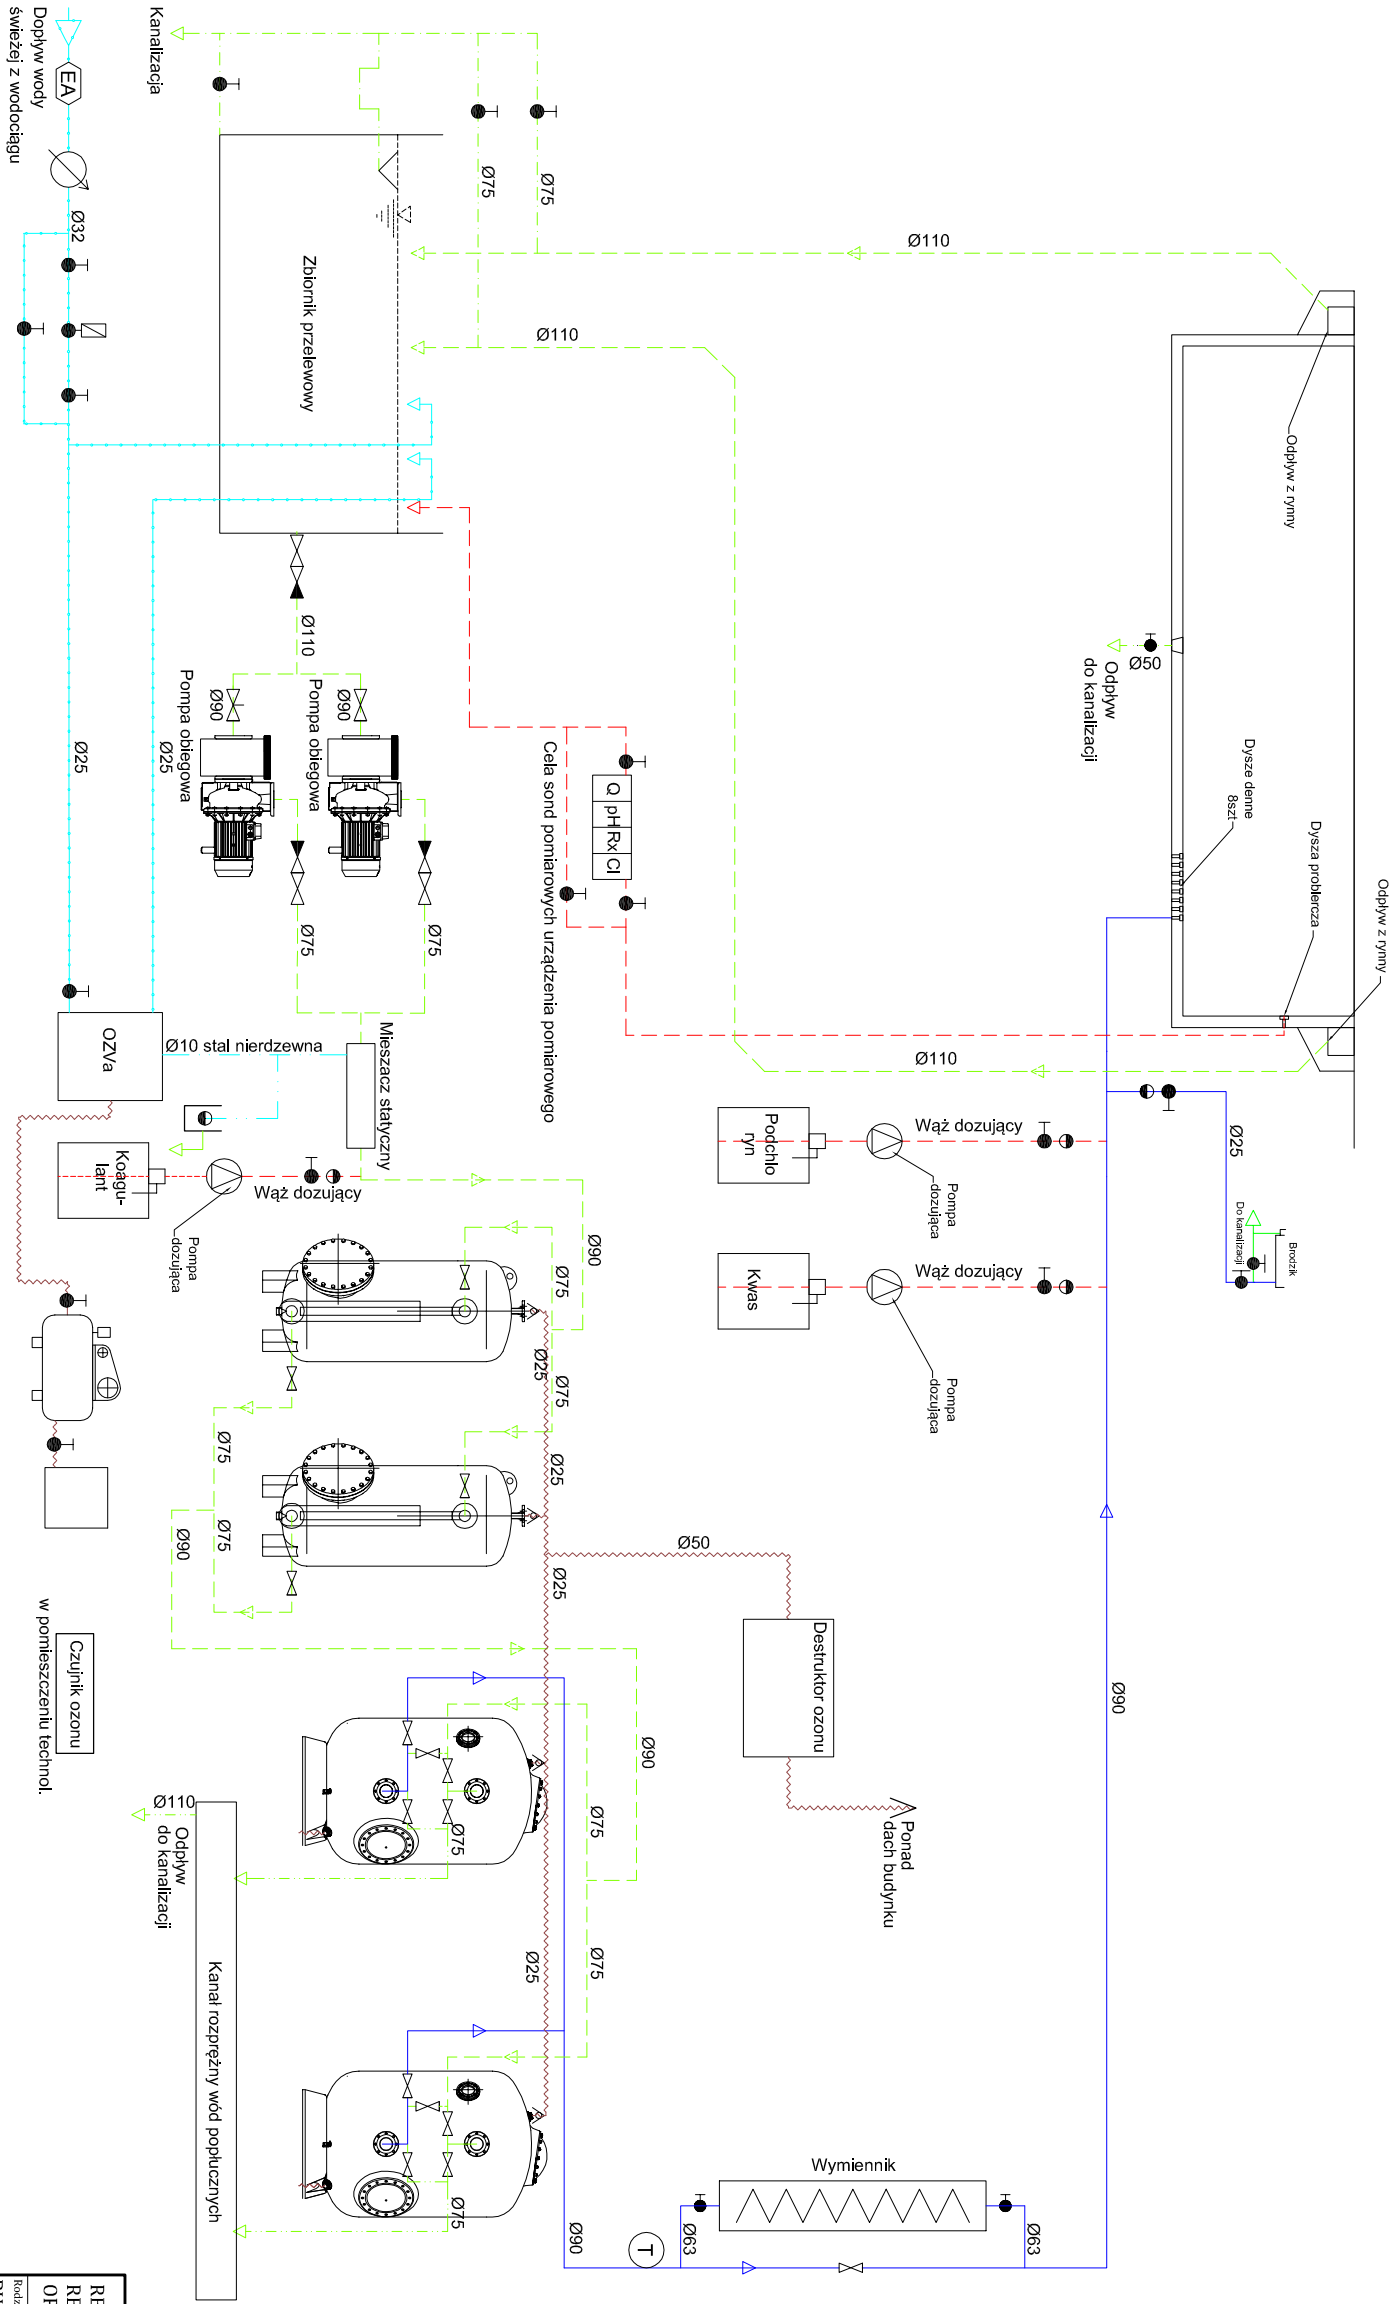

LEGENDA

- Elektrozawór
- Wodmiarz
- Zawór kulowy
- Zawór automatyczny odpowietrzający
- Zawór zwrotny kulowy
- Przepusznica kolnierzowa
- Zawór zwrotny kłapowy kolnierzowy
- Zawór antyskażeniowy
- Zawór temperatury
- Czujnik temperatury

RURY PROJEKTOWANE

- Woda czysta
- Woda przed uzdatnieniem
- Przewody dozowania chemii basenowej, woda do analizy
- Powietrze
- Woda do kanalizacji
- Woda z wodociągu
- Ozon

REMONT INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENU REHABILITACYJNEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI			
BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z BASENEM PRZY SPZOZ MSWiA W ŁODZI			
Rodzaj obiektu:			
Adres budowy:			
92-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42			
Inwestor:			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI			
91-425 Łódź, ul. Północna 42			
Branża:			
INSTALACJE SANITARNE			
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Katarzyna Niesieńczyk		SLK/2924/POOS/09	
Opiniował:		mgr inż. Katarzyna Niesieńczyk	SLK/2924/POOS/09
Sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Niesieńczyk	SLK/2923/POOS/09
Stanowisko:		Data:	07.09.2013
PBW			
Tytuł rysunku:			
SCHEMAT INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ			
Nr projektu:		Nr rysunku:	T-02