


Obwody istniejące


Obwody nowoprojektowane

SEKCJA WENTYLACJI/KLIMATYZACJI

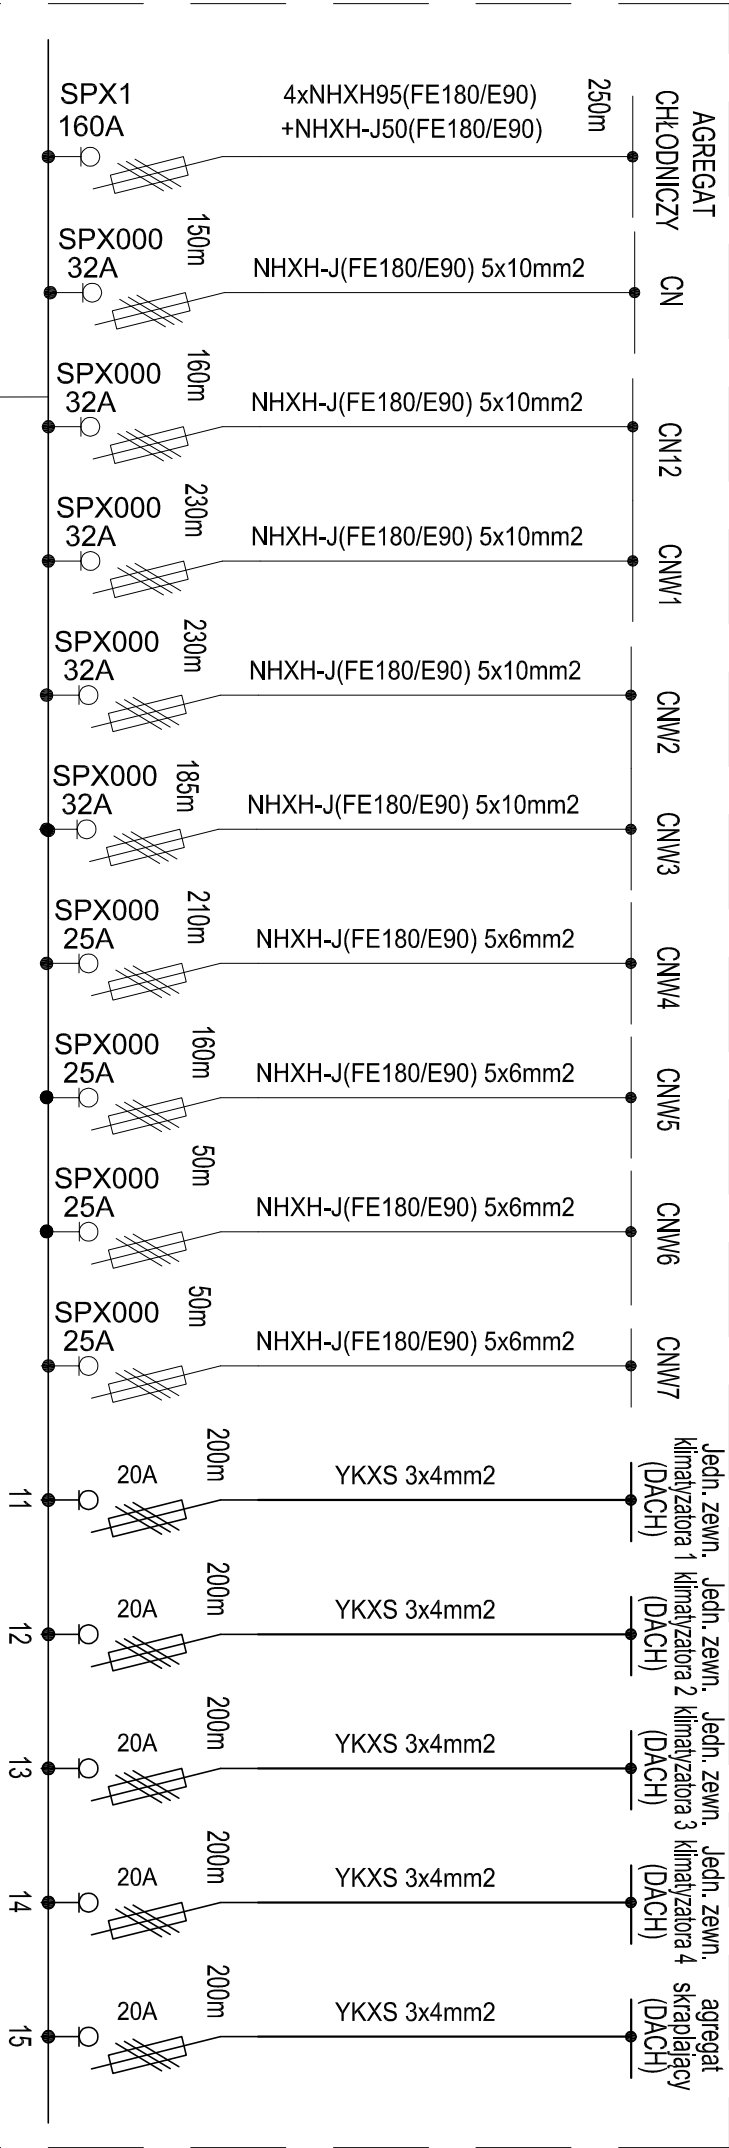

ROZDZIELNICA RG-A WENT

PI= 161 kW
Po= 130 kW

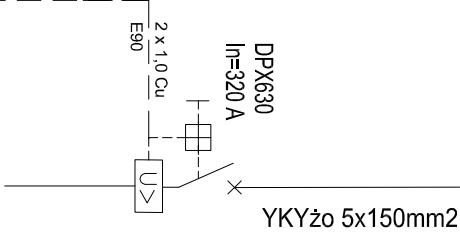

UWAGI:
1. Linia pogrubiona wyróżniono obwody nowoprojektowane.

SYGNAŁ WYŁĄCZENIA
WENTYLACJI/KLIMATYZACJI
Z SYSTEMU SAP

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU
OPERACYJNEGO NA SAŁĘ HYBRYDOWĄ W SP MŚWiA
W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42

91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42
NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas		134/75		
WSPÓŁPRAC:		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
mgr inż. Marcin Piontkowski		LOD/2327/PWOE/14		
mgr inż. Mariusz Gieszczy		LOD/2315/PWOE/14		
mgr inż. Lech Teske		LOD/2353/PWOE/14		
mgr inż. Bartłomiej Fraszek		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
mgr inż. Włodzisław Tadeusiał		28/78		

STADIUM:		BUDYNEK:	
PROJEKT WYKONAWCZY		A	
FUNKCJA:		NR KONID.	
		2a	
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG-A WENT.		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU:		DATA:	
351/2017/PWiA/EL/005		STYCZEŃ 2018	
		SKALA:	
		1:100	

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON SP. Z O.O. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYPODRAŻNIANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOMI TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON SP. Z O.O.