Obwód	0TOSR: 2.1	0TOSR: 2.2	0TOSR: 2.3	0TOSR: 2.4	0TOSR: 2.5	0TOSR: 2.6	0TOSR: 2.7	0TOSR: 2.8	0TOSR: 2.8	0TOSR: 3.1	0TOSR: 3.2	0TOSR: 3.3	0TOSR: 3.4
Odbiornik	zasilanie systemu kontroli dostępu	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe komputer.	gniazda wtyczkowe komputer.	gniazda wtyczkowe komputer.	gniazda wtyczkowe komputer.
Numer pom.		7	7	8	8	9	9	9	12,10,5	6,7	8,9	4,5	4
Moce jednostkowe	9x0,1 kW	3x0,4 kW	4x0,4 kW	3x0,4 kW	4x0,4 kW	3x0,4 kW	3x0,4 kW	6x0,4 kW	4x0,4 kW	3x0,6 kW	2x0,6 kW	4x0,6 kW	1x2,0 kW
Pi [kW]	0,9	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	1,2	2,4	1,6	1,8	1,2	2,4	2,0

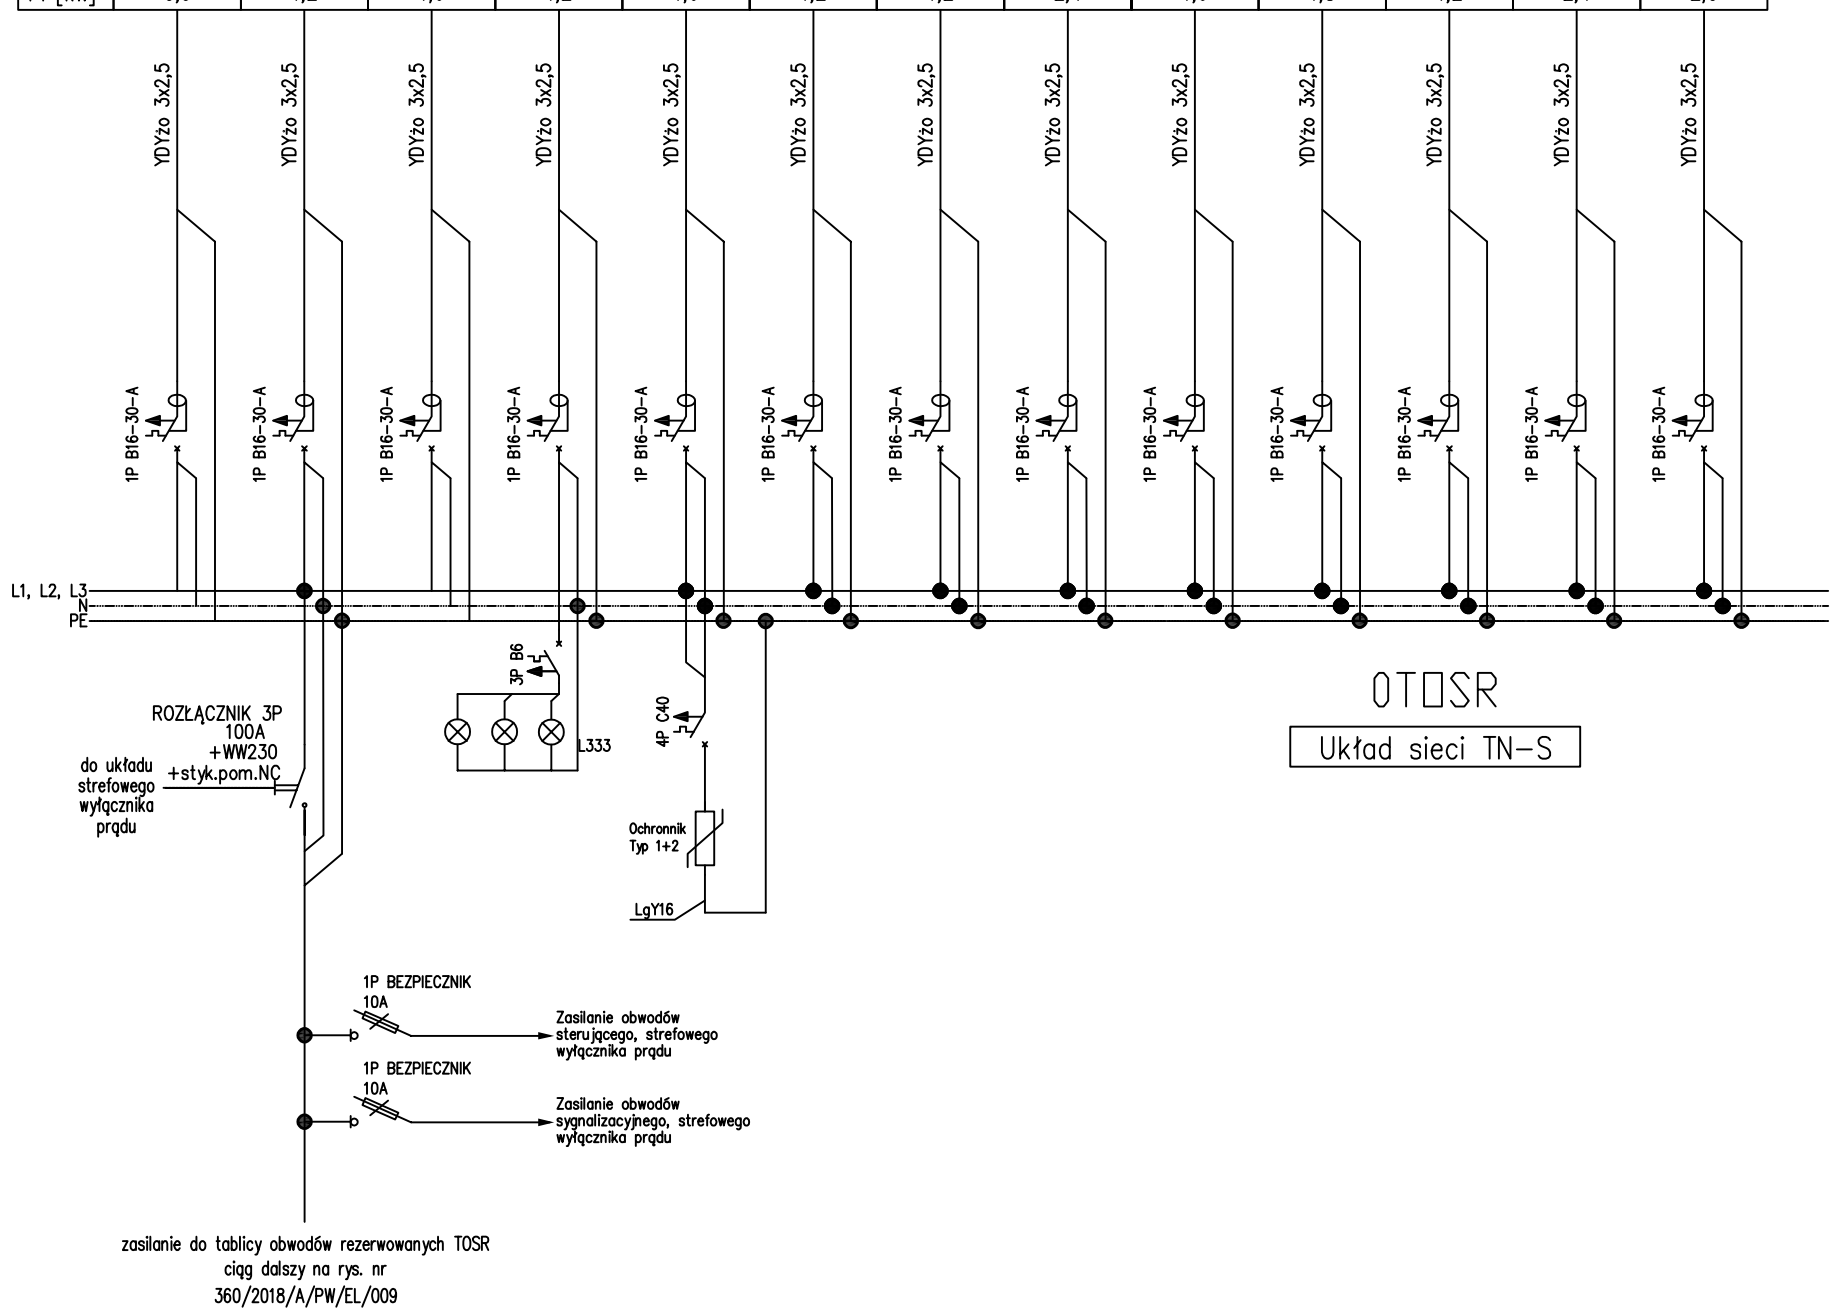

0TOSR

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w rozdzielnicy wnękowej 5 rzędów po 24 moduły w rzędzie. Wymiary (szer. x wys. x gł.) –668mm x 962mm x 137mm.

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE
ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź | tel. 69.88.46.2.49 | www.czachorstudio.com | czachorstudio@gmail.com

Przedmiot projektu:
MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

Obiekt/Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.

SCHEMAT IDEOWY TABLICY 0TOSR. ELEKTRYKA

projektant:
mgr inż. Marcin Piontkowski
upr. nr LOD/2327/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

sprawdzający:
mgr inż. Mariusz Gieszcz
upr. nr LOD/2315/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Data oprac.: 09. 2019
Skala: ---
Nr rys.: E11