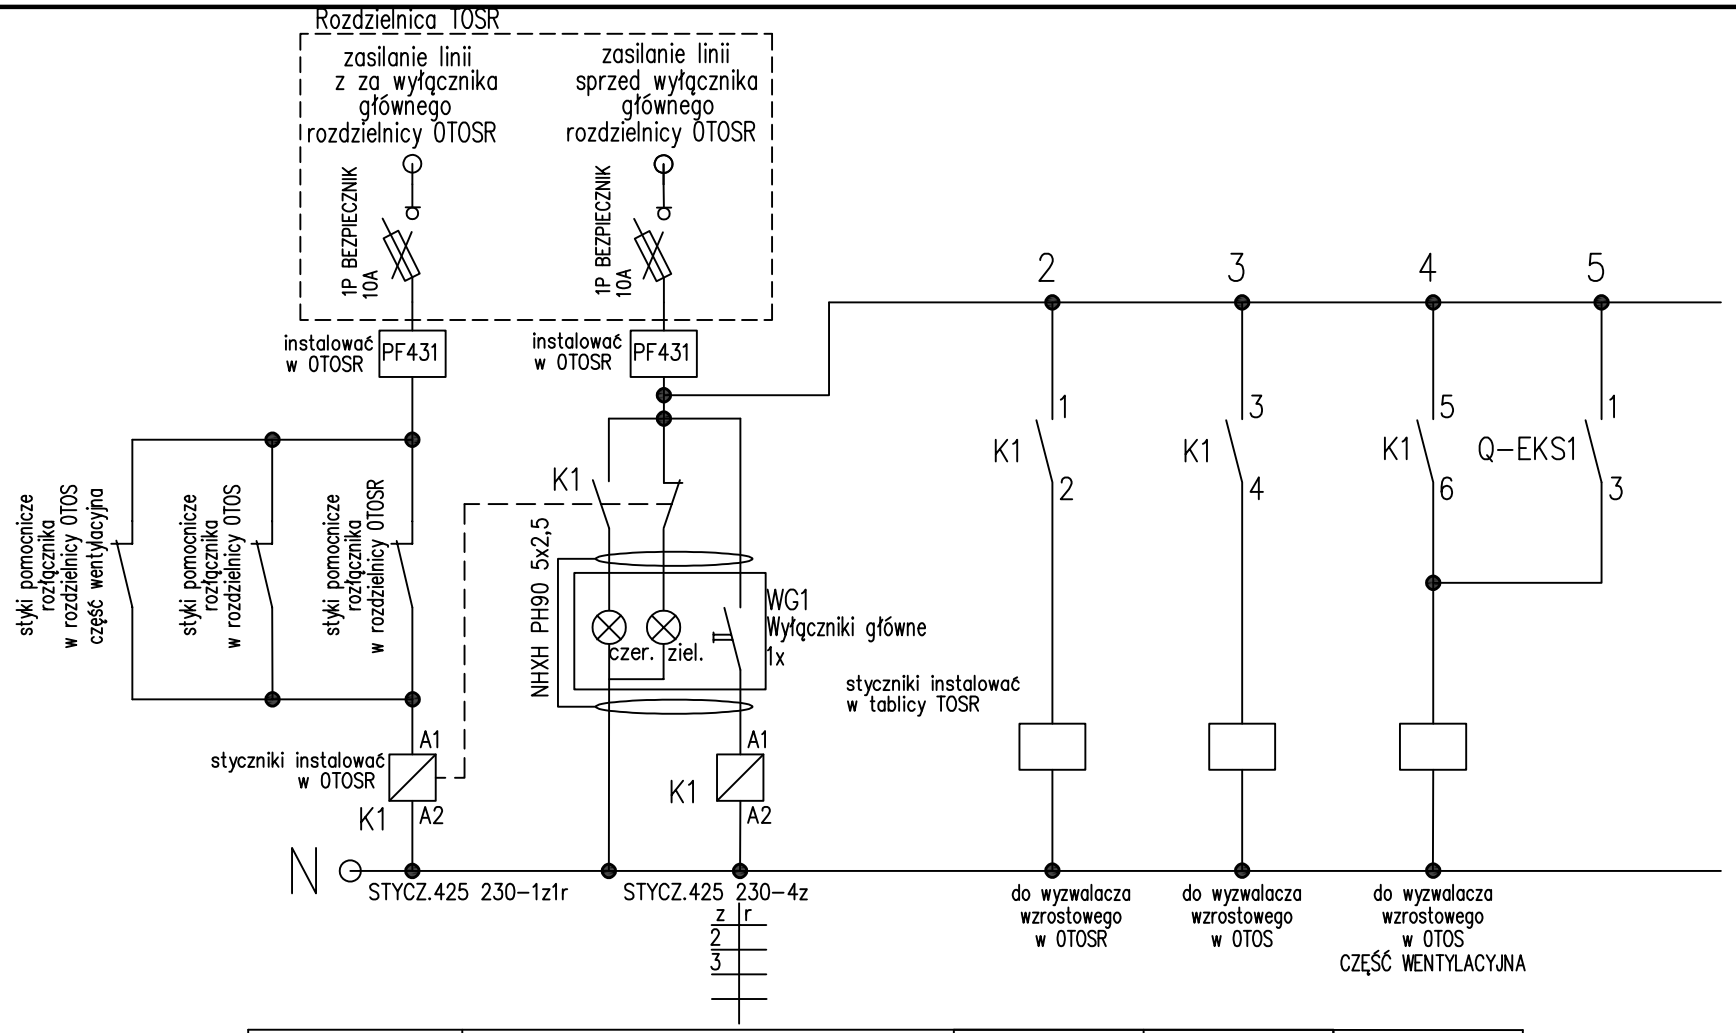

zasilanie	wyłączniki: WG1 sterujący stycznikami pomocniczymi K2,K3.	wyłączanie rozdzielnicy 0TOSR	wyłączanie rozdzielnicy 0TOS	wyłączanie rozdzielnicy 0TOS cz.went
230V AC				

Przecipożarowy wyłącznik prądu
np. typu: OP1-W01-A-Y1\10-2LED7-M
prod. SPAMEL
Sygnalizacja:
dioda czerwona – tryb gotwości
dioda zielona – brak napięcia na rozłączanych tablicach

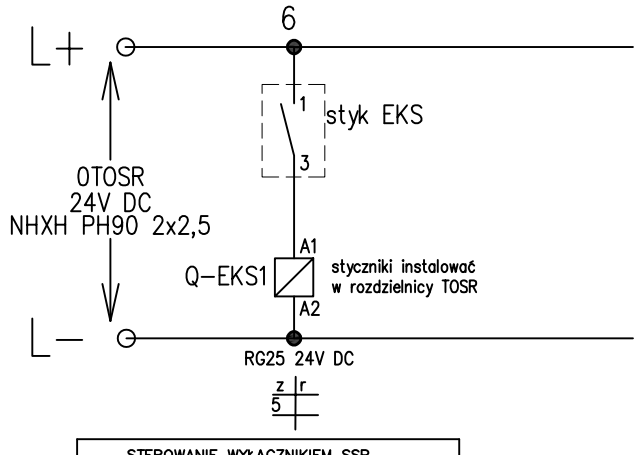

STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM SSP	
zasilanie 24V DC	sterowanie przekaźnikami RG25

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. W tablicy 0TOSR zamontować wszytkie styczniki i przekaźniki bedące elementami sterowania wyłącznika głównego prądu.

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE
ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź | tel. 69.88.46.2.49 | www.czachorstudio.com | czachorstudio@gmail.com

Przedmiot projektu:
MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

Obiekt/Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.

SCHEMAT IDEOWY WYŁĄCZNIKA PRĄDU WG1. ELEKTRYKA

projektant:
mgr inż. Marcin Piontkowski
upr. nr LOD/2327/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

sprawdzający:
mgr inż. Mariusz Gieszcz
upr. nr LOD/2315/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Data oprac.: 09. 2019
Skala: ---
Nr rys.: E12