


Obwód	OTOS: 3.1	OTOS: 3.2	OTOS: 3.3	OTOS: 3.4	OTOS: 3.3	OTOS: 3.4	OTOS: 3.5
Odbiornik	zasilanie klimatyzacji	zasilanie klimatyzacji dach	zasilanie went. digest.	zasilanie went. digest.	zasilanie pompy ciepł. dach	zasilanie jedn. zewn. dach	zasilanie jedn. zewn. dach
Numer pom.							
Moc jednostkowe	4x0,1 kW	1x3,0 kW	1x0,2 kW	1x0,2 kW	1x6,0 kW	1x2,0 kW	1x2,0 kW
Pi [kW]	0,4	3,0	0,2	0,2	6,0	2,0	2,0

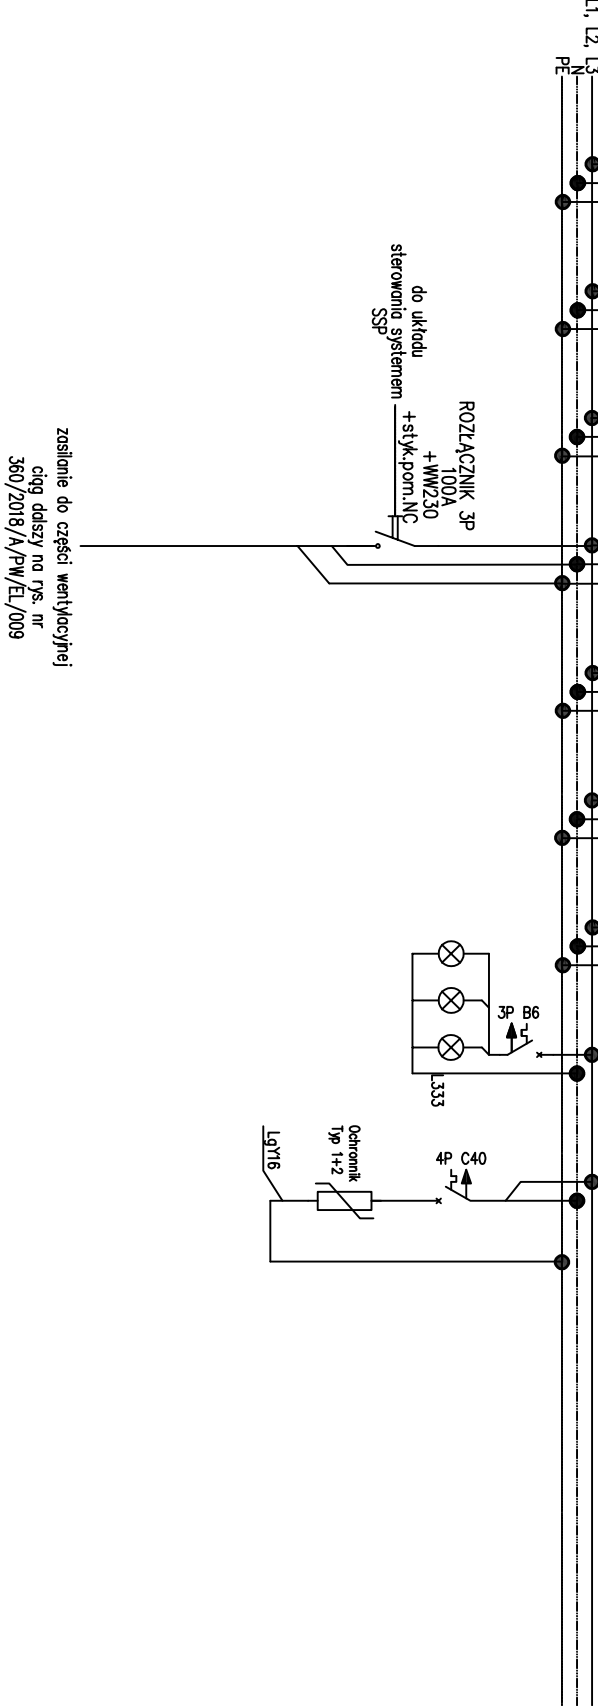

## OTOS CZ.2 Z 2

### Układ sieci TN-S

czachdor studio ARCHITECTURE & MEDICINE	
ul. Wólczańska 62/77, 90-516 Łódź I tel. 69 86 46 2 49 I www.czachdorstudio.com I czachdorstudio@gmail.com	
Przedmiot projektu:	
MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA	
Objęcie/adres inwestycji:	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul. Północna 42, 91-425.	
Inwestor:	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul. Północna 42, 91-425.	
Obiekt/adres inwestycji:	
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY OTOS CZĘŚĆ 1 Z 2. ELEKTRYKA	
Projektant:	mgr inż. Marcin Pionkowski
	mgr inż. Marcin Pionkowski
Sprawdził/ęcy:	mgr inż. Marcin Pionkowski
	mgr inż. Marcin Pionkowski
Data opracowania:	
09. 2019	
Skala:	
---	
Nrys.:	
E 10	